


Gebrauchsanweisung DILIXIN® XPRESS

Desinfektion von Frischwassertanks für Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, Offroad- u. Expeditionsfahrzeuge

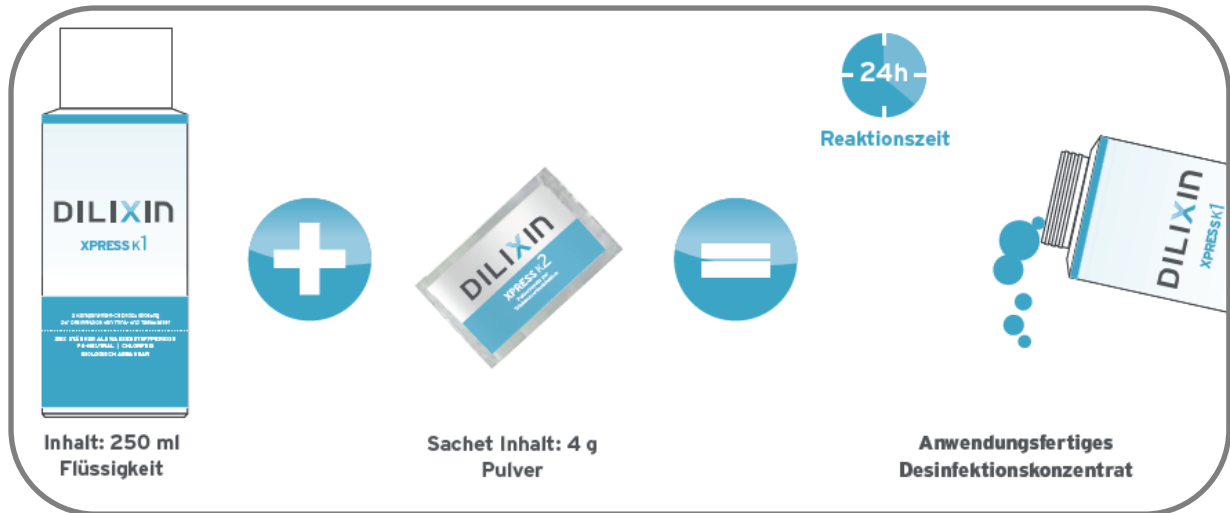

Anwendung

1. Aktivieren Sie DILIXIN® XPRESS gemäß Anleitung auf der Rückseite des Produktes.
2. Nach der angegebenen Reaktionszeit in der Produktflasche (24 bzw. 36 Std.) geben Sie den Inhalt der Flasche in ihren Frischwassertank und befüllen diesen mit Frischwasser.
3. Öffnen Sie alle Entnahmestellen (Armaturen) bis Sie sicher sind, dass das Desinfektionsmittel im gesamten Wasser führenden System ist.
4. Lassen Sie das Produkt je nach Verschmutzungsgrad bis zu 12 Std. einwirken.
5. Entleeren Sie die komplette Anlage, bis sich kein Wasser mehr im System befindet.
6. Befüllen Sie Ihren Tank wieder mit Trinkwasser.
7. Öffnen Sie kurzzeitig alle Armaturen, um verbleibendes Desinfektionsmittel aus den Leitungen zu spülen – FERTIG!

Dosierung

Laut DVGW-Regelwerk W291 „Reinigung und Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen“ ist der Inhalt einer **Flasche DILIXIN® XPRESS** (250 ml) ausreichend für einen **Tankinhalt von 125 Litern**. Bei **sehr starken Verschmutzungen** (System wurde mehrere Jahre nicht gereinigt) empfehlen wir den Inhalt **einer Flasche DILIXIN® XPRESS** (250 ml) für **50 Liter Tankinhalt**, also 5 Milliliter DILIXIN XPRESS® pro Liter Wasser. Diese Dosierung sollten Sie ebenfalls anwenden, wenn Sie zuvor Reinigungschemikalien (wie z.B. Essigsäure, Wasserstoffperoxid oder Zahnreinigungstabletten) zur Reinigung des Tanks eingesetzt haben, da diese laut UBA-Liste (Anhang zur aktuellen Trinkwasser-Verordnung) nicht als Desinfektionsmittel zugelassen sind.

Anmerkung

- Durch die hohe Konzentration des Desinfektionsmittels ist es notwendig, die Leitungen sowie den Tank nach der Desinfektion zu leeren.
- Ein zusätzliches Nachspülen des Tanks ist nicht notwendig, da geringe Mengen (0,2 mg/l) gemäß Trinkwasserverordnung im Trinkwasser verbleiben dürfen.